



ARMADO DE ESTRUCTURA


ESCALA: A3- 1/50
A1- 1/25

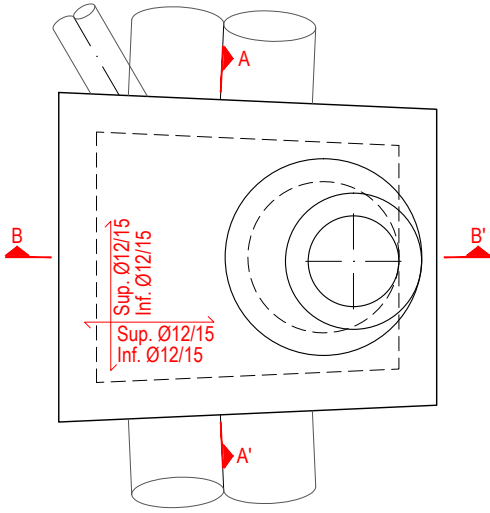

PLANTA 1-1'
COTA 17.34m

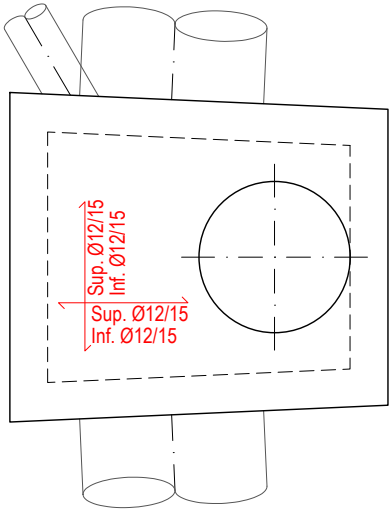


PLANTA 2-2'
COTA 16.54m

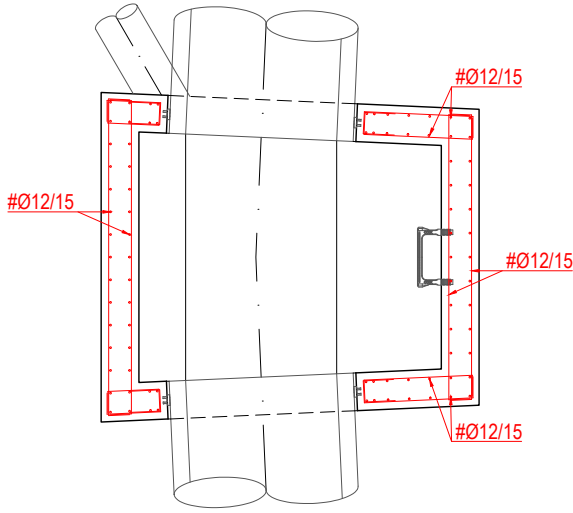


PLANTA 3-3'
COTAS 14.83m Y 13.30m

REFUERZO EN HUECO


ESCALA: A3- 1/20
A1- 1/10

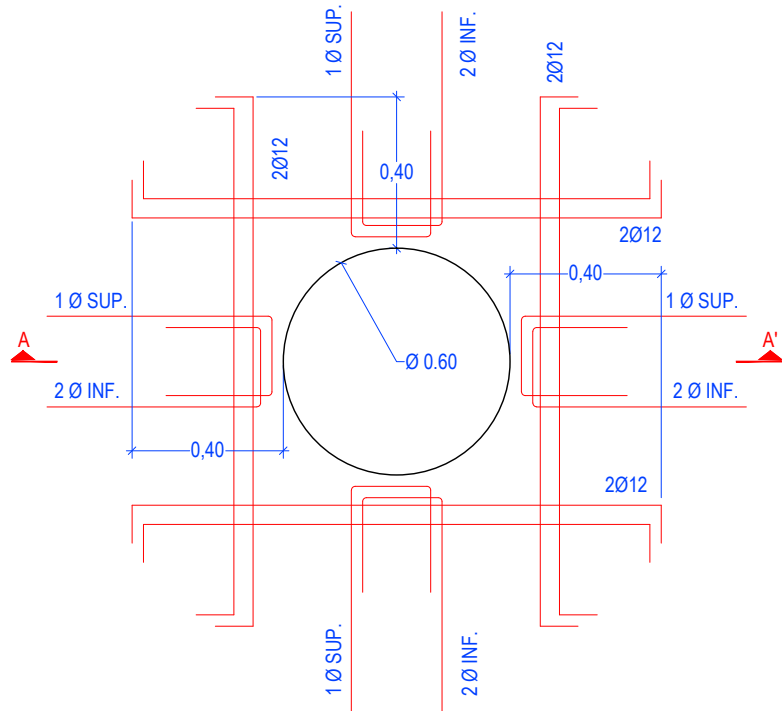


PLANTA

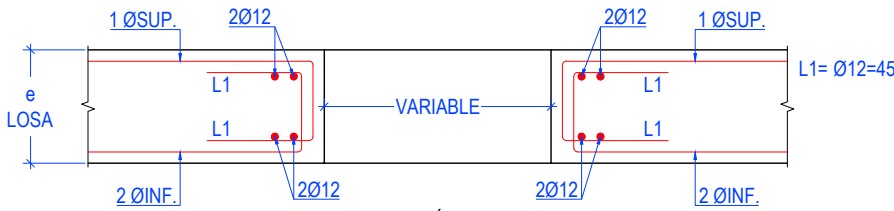

SECCIÓN A-A'

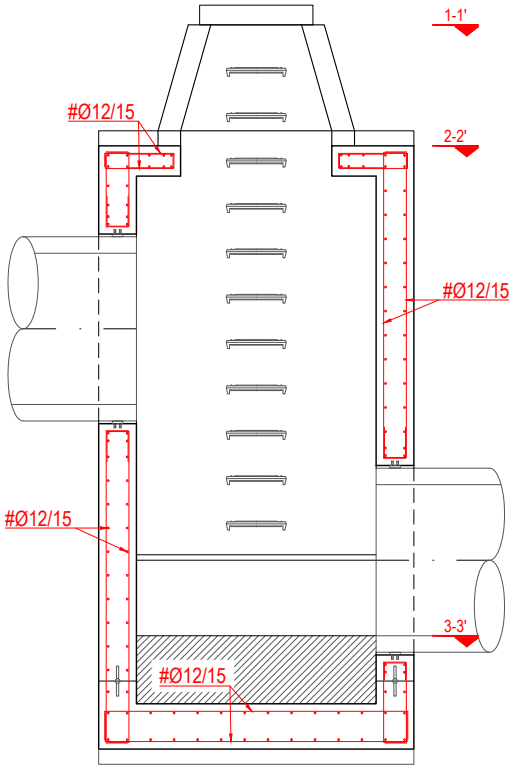


SECCIÓN A-A'

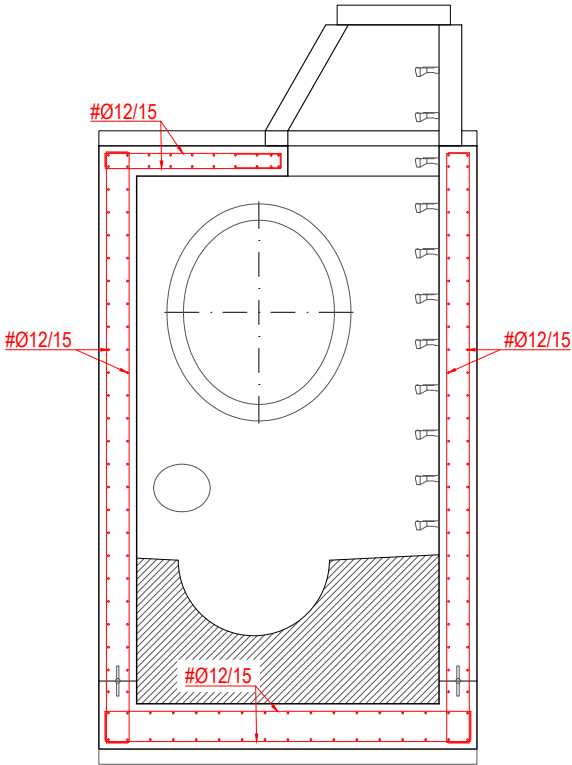

SECCIÓN B-B'

REFUERZO ESQUINA - MURO

ESCALA: A3- 1/20
A1- 1/10

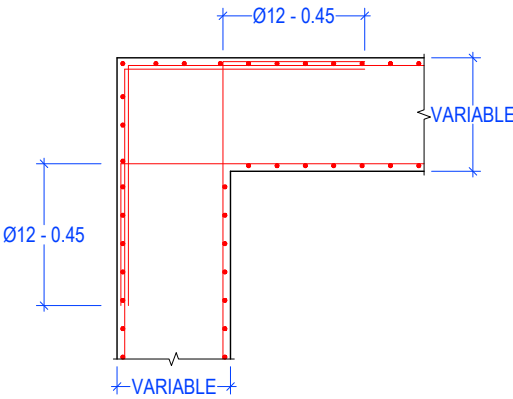

LONG. DE ANLAJE			LONG. DE SOLAPE				
TRACCIÓN Y COMPRESIÓN			TRACCIÓN		COMPRESIÓN		
	POSICION I	POSICION II		POSICION I	POSICION II	POSICION I	POSICION II
Ø12	30	43	Ø12	54	77	30	43

EHE-08 ESPECIFICACIONES DE CÁLCULO Y CONTROL DE CALIDAD					
		TIPO	COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD	NIVEL DE CONTROL	ELABORACIÓN
HORMIGÓN	PRESOLERAS	HM-20	1,5	Estadístico	Central
	H. 2ª FASE ESTRUCTURA	HMF-35/P/20/IIa+QB HA-35/P/20/IIa+Qb			
ACERO		B 500 S	1,5	Normal	Sello Aenor
EJECUCIÓN			Permanentes 1,5 Variables 1,6	Normal	
CONTROL DE CALIDAD		Nº LOTES TABLA: 86.5.4.1 Nº AMASADAS Nº PROBETAS	Según anejo de control de calidad Según anejo de control de calidad Según anejo de control de calidad		

NOTA: RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE TODOS LOS ELEMENTOS 5cm